

**ZÁKLADNÉ ÚDAJE:**  
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22  
 V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTÍM, ZÁBRANOU, UMIESTNENIM MIMO DOSAH  
 PRI PORUČE: ZEMNENIM  
 PROSTREDIE: PODLA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  
 UZEMNENIE: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22  
 OCHRANNÉ PÁSMO: VN KÁBLOVÉ VEDENIE - 1m NA OBE STRANY OD KRAJA KÁBLA

**POZNÁMKY:**  
 TRASA KÁBLA SA UPRESNÍ PRED REALIZÁCIOU, PO VYTÝČENÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ A HRANÍC POZEMKOV.  
 PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ DODRŽANÉ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005.  
 PRI KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ A VJAZDOV NA POZEMKY BUDÚ KÁBLE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKÁCH.




**LEGENDA:**

	navrh. transformačná stanica
	navrh. VN káblové vedenie
	exist. betón. stĺp
	exist. transformačná stanica
	exist. VN vzdušné vedenie
	plyn stredotlak
	vodovod
	slaboprúd
	verejné osvetlenie

ULOŽENIE VN KÁBLA  
PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ

22 KV KÁBEL		SLOVÉ KÁBLE		PLYNOVOD		VODNÁ		VODOVOD		TEPLO- VOD		STOKY	
NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU S OSTAT. INŽ. SIETIAM													
SÚBEH	NECHRANENÝ/CHRANENÝ	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2
KRÍŽOVANIE	NECHRANENÝ/CHRANENÝ	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2	Ø/D1	Ø/D2
		20	20	40	40	80/300	80/300	40	40	100	100	50	50
		20	20	10	10	20	20	80/10	80/10	40/20	40/20	50	50

STN 73 6005

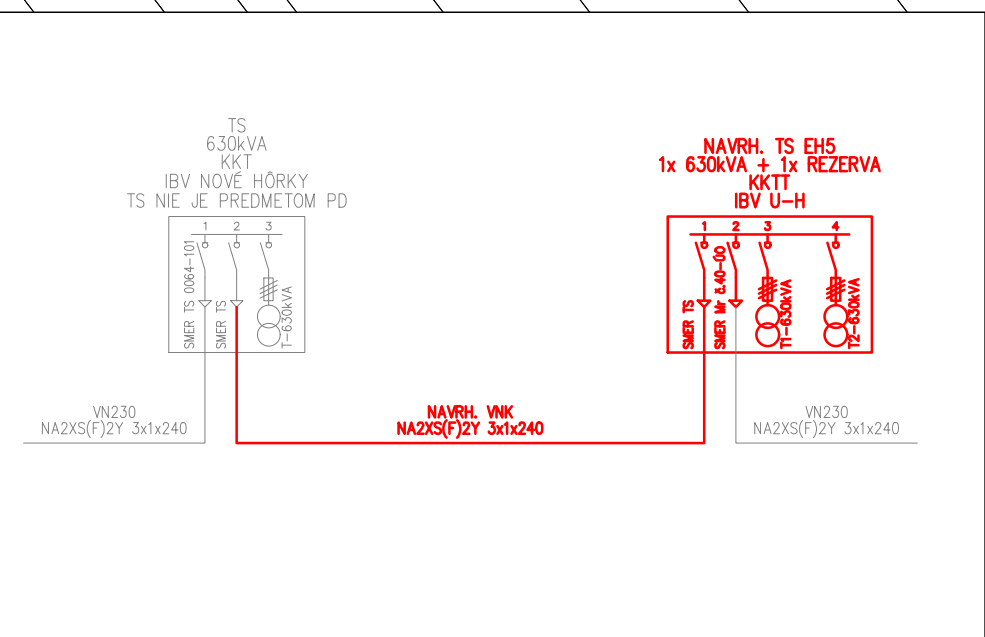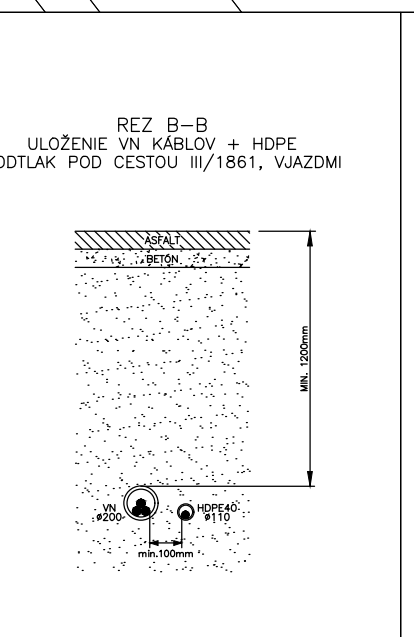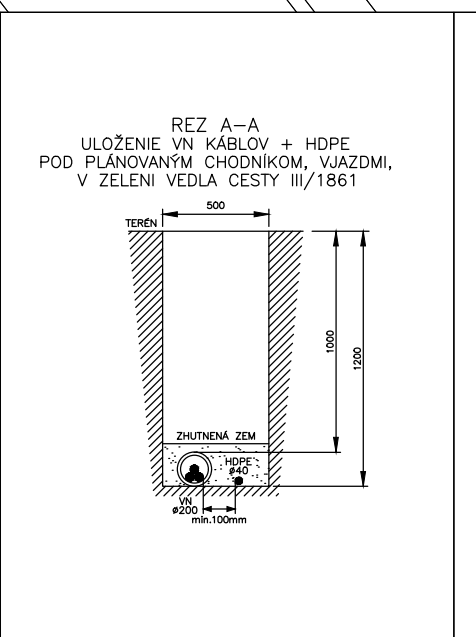

PROFESIA:	<b>PARELI S.R.O.</b> VLÁRSKA 50/A, 831 01 BRATISLAVA Tel: +421 948 67 04 12; E-mail: pareli@pareli.sk; Web: www.pareli.sk		
	AUT. STAVEB. ING.	ZODPOV. PROJ.:	VYPRACOVAL:
	Ing. Peter Holko	Ing. Matej Jašurek	Ing. Matej Jašurek
INVESTOR:	ANTÓN URBANOVSKÝ A ING. MIROSLAV HLUCHÁŇ		
NÁZOV STAVBY:	VN KÁBLOVÝ PREPOJ, TRENČIANSKE JASTRABIE		
MIESTO STAVBY:	TRENČIANSKE JASTRABIE		
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA STAVBY		
OBSAH:	SO 01 VN KÁBLOVÉ VEDENIE		
	PS 02 KIOSK. TRANSFORMAČNÁ STANICA EH5		
STUPEŇ:	DSP	DÁTUM:	07/2021
FORMÁT:	8xA4	REVÍZIA:	01
ZÁK. ČÍSLO:	2021.033.DSP	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
1:500	003		